
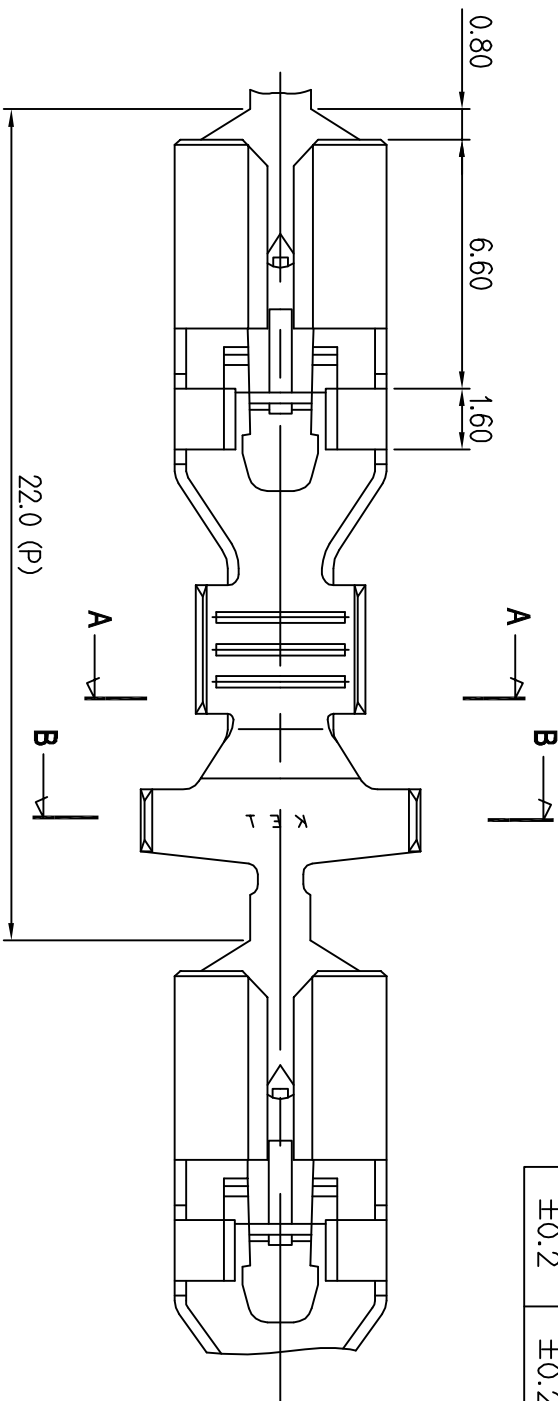
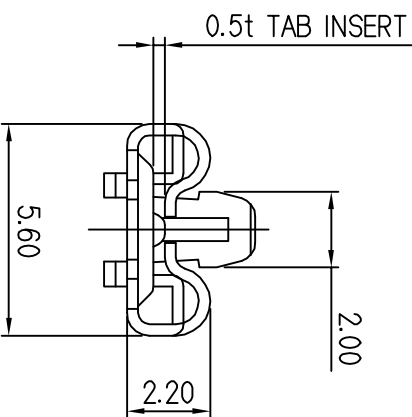
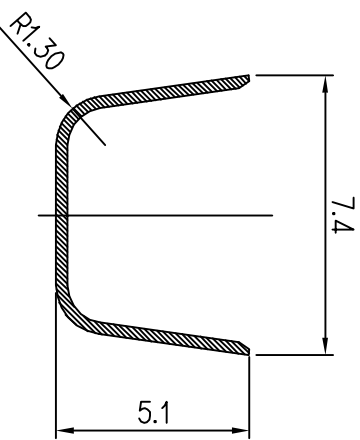


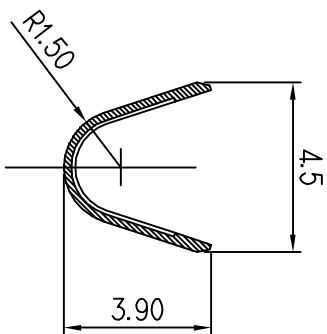


| GENERAL TOLERANCE (TERMINAL) |       |       |       | USED ON |
|------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 10MAX                        | 20MAX | 45MAX | ANGLE | ECCENT  |
| ±0.2                         | ±0.25 | ±0.3  | ±30'  | 0.1     |

## NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.

2. 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

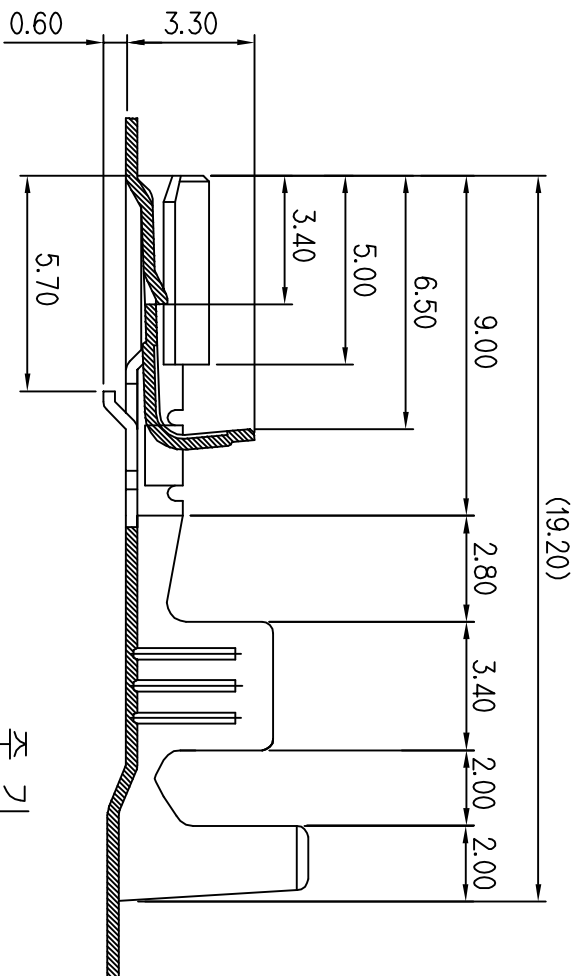

## 주 기

1. 기능상 유해한 할, 변형 및 BURR 등이 없을 것
2. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

2. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

|      |                         |      |            |          |       |            |           |                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------|------|------------|----------|-------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |      |            |          |       | MATERIAL   | BRASS     |  <b>KIEP</b> KOREA ELECTRIC<br><b>ENGINEERED</b> TERMINAL CO., LTD. |
|      |                         |      |            |          |       | FINISH     | PRE-TIN   |                                                                                                                                                        |
|      |                         |      |            |          |       | WIRE RANGE | AWG 18-14 |                                                                                                                                                        |
|      |                         |      |            |          |       | INSULATION | TYPE      |                                                                                                                                                        |
| △    | 설치방법(St10128) 근거 도면 재작성 | KSI  | 2018.04.27 | 11.04.27 |       |            |           |                                                                                                                                                        |
| LTR  | REVISION RECORD         | DR   | CHK.       | APP.     | DATE  |            |           |                                                                                                                                                        |
| DR   | 08 93.12.29             | CHK. |            |          |       |            |           |                                                                                                                                                        |
| CHK. | S. W. Park              | APP. |            |          | 01.15 |            |           |                                                                                                                                                        |